

Plynoměrové skříně a pilíře

Technické údaje:

Max. přetlak: 0,4 MPa

Médium: zemní plyn, bioplyn, svítiplyn, plynová frakce propanu

Plynoměr: připojovací rozteč R = 100 mm, R = 250 mm

Regulátor tlaku 1“:

vstupní přetlak: do 0,5 MPa

výstupní přetlak: 0,9–7,0 KPa

průtok: 4–10 m³/hod.

Hlavní uzavěr plynu: kulový kohout 1“

Stupeň mechanické ochrany: IK10

Stupeň hořlavosti: HB 40, V–0, dle ČSN EN 60695–11–10, (kategorie B–nesnadno hořlavé dle dříve platné ČSN 73 0823)

Použití:

Skříně a pilíře jsou určeny pro ukončení nízkotlaké nebo středotlaké plynové přípojky, případné regulaci tlaku a měření spotřeby plynu pro jednotlivé odběratele.

Technické provedení:

Celoplastová skříň a pilíř typu APZ je z termoplastu (polykarbonát, materiálové provedení – P) nebo termosetu (polyester, materiálové provedení – N). Skříně SPZ jsou z tenkostěnného betonu a dveře celoplastové z polykarbonátu. Pláště skříní a pilířů jsou shodné se skříněmi a pilíři pro použití v elektro. Liší se pouze označením (HUP). Jsou vybaveny posunovatelným instalačním rámem z pozinkovaných C profilů pro uchycení upevňovacích objímek ke stabilizaci přístrojů a připojovacího potrubí. Větrání je zajištěno labyrintem mezi korpusem skříně a dveřmi. Skříně jsou určeny pro zazdění do výklenku nebo zděného pilíře. Pilíře lze postavit do volného prostoru nebo oplocení.

Provedené zkoušky:

– Certifikát GAS č. 0156/2008, 0157/2008, 0158/2008, 0161/2008, 0162/2008

– ES Prohlášení o shodě § 12 a 13 zák. č. 22/1997 Sb. + NV č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky z hlediska bezpečnosti osob, majetku a životního prostředí

Název skříně	Rozteč montovaného plynoměru	Rozměry skříně / š x v x h /
SPZ9/KV-7	100mm	410x510x250mm
SPZ10/KV-7	100mm, 250mm	540x510x250mm
APZ/PV-7	100mm, 250mm	484x570x242mm
APZ/PV-7-C	100mm	400x600x220mm
APZ/NV-7	100mm, 250mm	470x640x250mm
APZ/NV-7-2	100mm, 250mm	620x640x250mm
APZ/NV-7-C	100mm, 250mm	470x600x220mm


Montáž plynoměru – ilustrativní foto:

Rozteč montovaného plynoměru 100mm – str.2-8

Rozteč montovaného plynoměru 250mm – str.9-13

Montáž plynoměru – rozteč 100mm

SPZ9/KV-7:

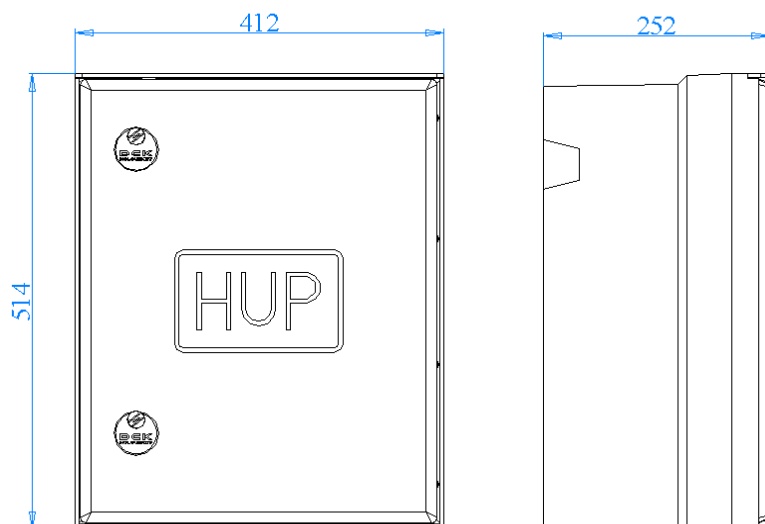

var.1



var.2


2x kulový uzávěr 1"

regulátor Francel nebo Mesura

flexi trubka/90 CATS-SK DN20, R1"(R $\frac{3}{4}$ " + fitinka) - G $\frac{3}{4}$ " sf s kolenem, var.1 - **250mm**, var.2 - **350mm**

flexi trubka CATS-SK DN25, G1 $\frac{1}{4}$ " - R1", var.1 - **500mm**, var.2 - **600mm**

SPZ10/KV-7:

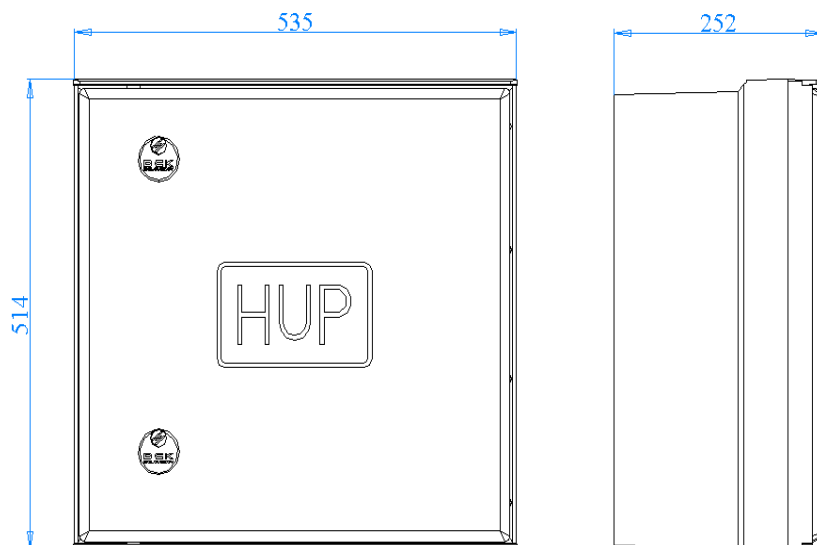

var.1



var.2


2x kulový uzávěr 1"

regulátor Francel nebo Mesura

flexi trubka/90 CATS-SK DN20, R1"(R $\frac{3}{4}$ " + fitinka) - G $\frac{3}{4}$ " sf s kolenem, var.1 - **250mm**, var.2 - **350mm**

flexi trubka CATS-SK DN25, G1 $\frac{1}{4}$ " - R1", var.1 - **500mm**, var.2 - **600mm**

APZ/PV-7:

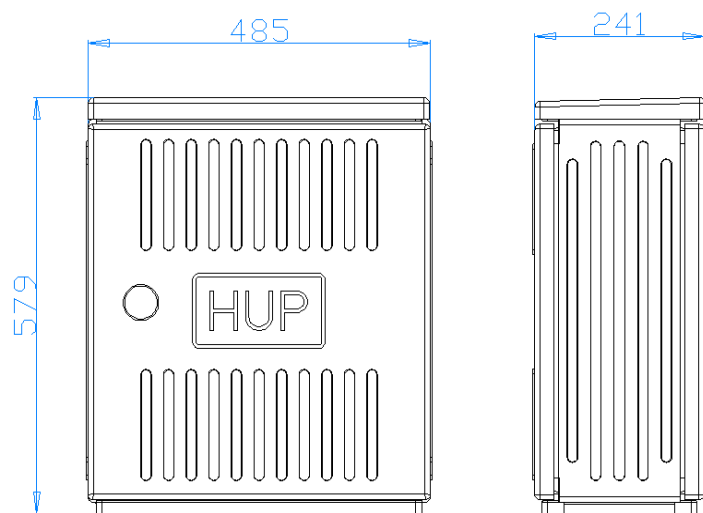

var.1



var.2


2x kulový uzávěr 1"

regulátor Francel nebo Mesura

flexi trubka/90 CATS-SK DN20, R1"(R $\frac{3}{4}$ " + fitinka)-G $\frac{3}{4}$ " sf s kolenem, var.1 - 250mm, var.2 - 350mm

flexi trubka CATS-SK DN25, G1 $\frac{1}{4}$ "-R1", var.1 - 500mm, var.2 - 600mm

APZ/PV-7-C:

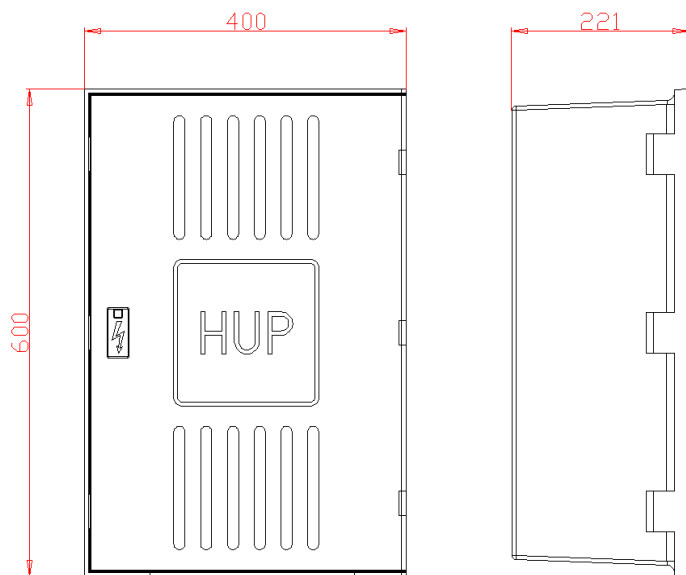

var.1



var.2


2x kulový uzávěr 1"

regulátor Francel nebo Mesura

flexi trubka/90 CATS-SK DN20, R1"(R³/₄" + fitinka)-G³/₄"sf s kolenem, var.1 - 250mm, var.2 - 350mm

flexi trubka CATS-SK DN25, G1¹/₄"-R1", var.1 - 500mm, var.2 - 600mm

APZ/NV-7:

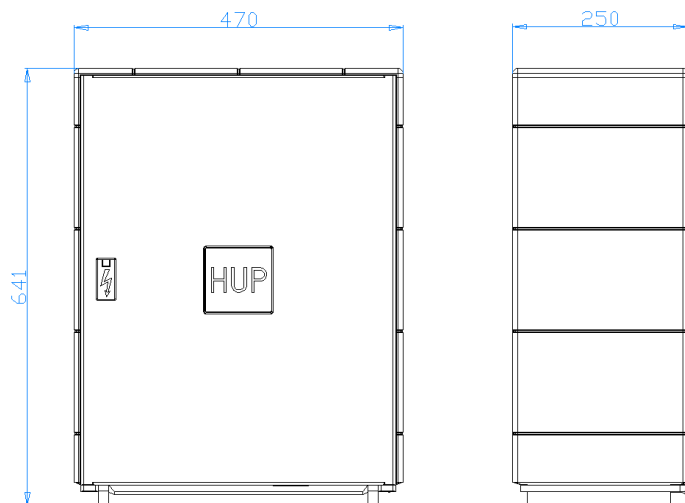

var.1



var.2


2x kulový uzávěr 1"

regulátor Francel nebo Mesura

flexi trubka/90 CATS-SK DN20, R1"(R³/₄" + fitinka)-G³/₄"sf s kolenem, var.1 - 250mm, var.2 - 350mm

flexi trubka CATS-SK DN25, G1¹/₄"-R1", var.1 - 500mm, var.2 - 600mm

APZ/NV-7-2:

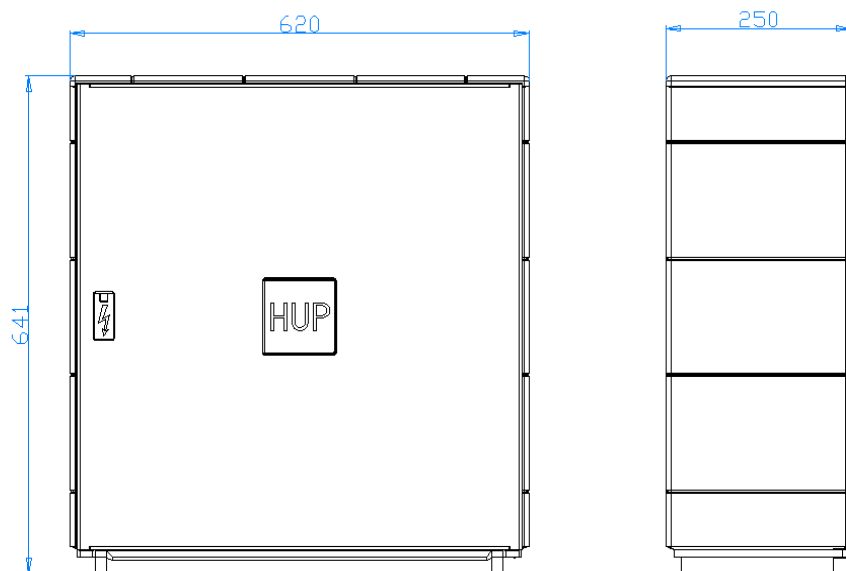

var.1



var.2


2x kulový uzávěr 1"

regulátor Francel nebo Mesura

flexi trubka/90 CATS-SK DN20, R1"(R $\frac{3}{4}$ " + fitinka) - G $\frac{3}{4}$ " sf s kolenem, var.1 - **250mm**, var.2 - **350mm**

flexi trubka CATS-SK DN25, G1 $\frac{1}{4}$ " - R1", var.1 - **500mm**, var.2 - **600mm**

APZ/NV-7-C:

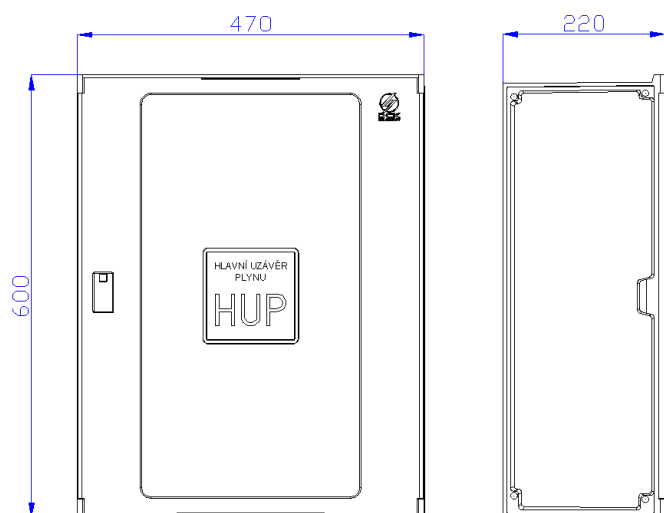

var.1



var.2

2x kulový uzávěr 1"


regulátor Francel nebo Mesura

flexi trubka/90 CATS-SK DN20, R1"(R³/₄" + fitinka) - G³/₄" sf s kolenem, var.1 - **250mm**, var.2 - **350mm**

flexi trubka CATS-SK DN25, G1¹/₄" - R1", var.1 - **500mm**, var.2 - **600mm**

Montáž plynoměru – rozteč 250mm

SPZ10/KV-7:

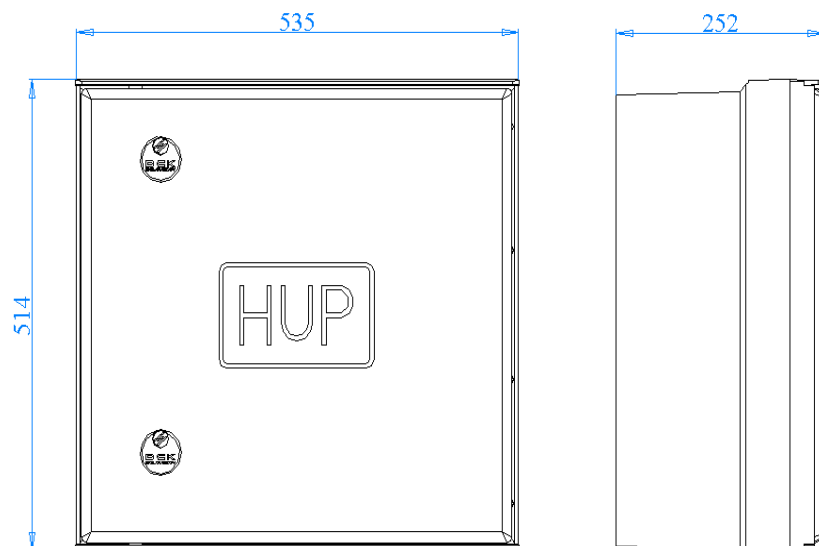


2x kulový uzávěr 1"

regulátor Francel nebo Mesura

flexi trubka/90 CATS-SK DN20, R1"(R³/₄" + fitinka) - G³/₄" sf s kolenem, **350mm**


flexi trubka CATS-SK DN25, G1¹/₄" - R1", **600mm**

APZ/PV-7:

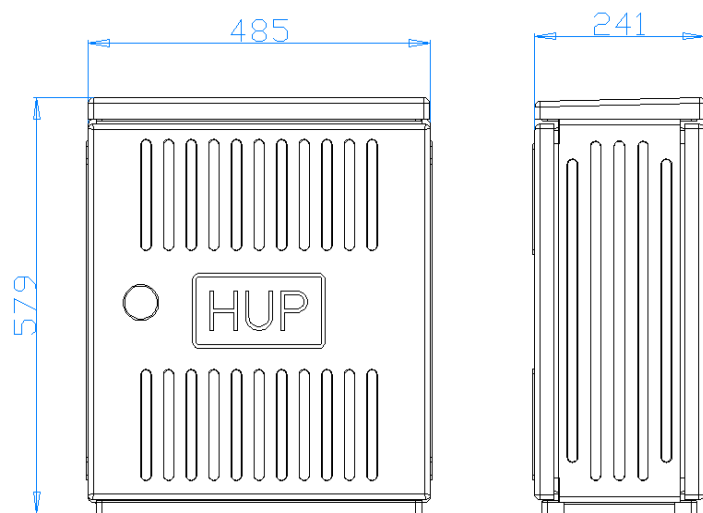

2x kulový uzávěr 1"
 regulátor Francel nebo Mesura
 flexi trubka/90 CATS-SK DN20, R1"(R³/₄" + fitinka)-G³/₄"sf s kolenem, **350mm**
 flexi trubka CATS-SK DN25, G1¹/₄"-R1", **600mm**

APZ/NV-7:

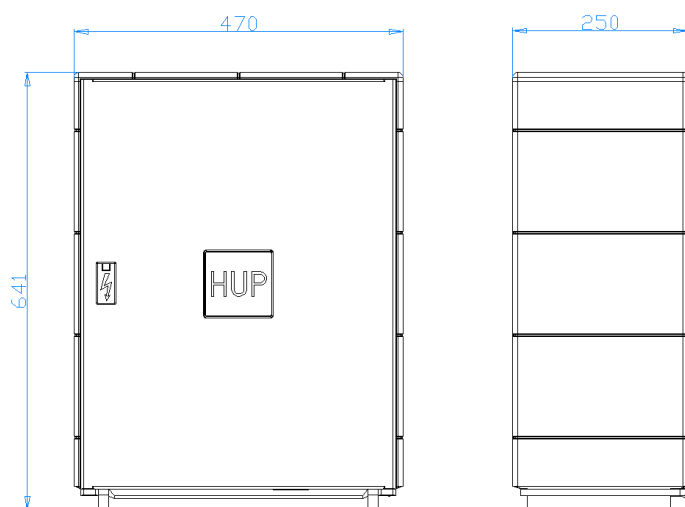


2x kulový uzávěr 1"

regulátor Francel nebo Mesura

flexi trubka/90 CATS-SK DN20, R1"(R³/₄" + fitinka) - G³/₄" sf s kolenem, **350mm**


flexi trubka CATS-SK DN25, G1¹/₄" - R1", **600mm**

APZ/NV-7-2:

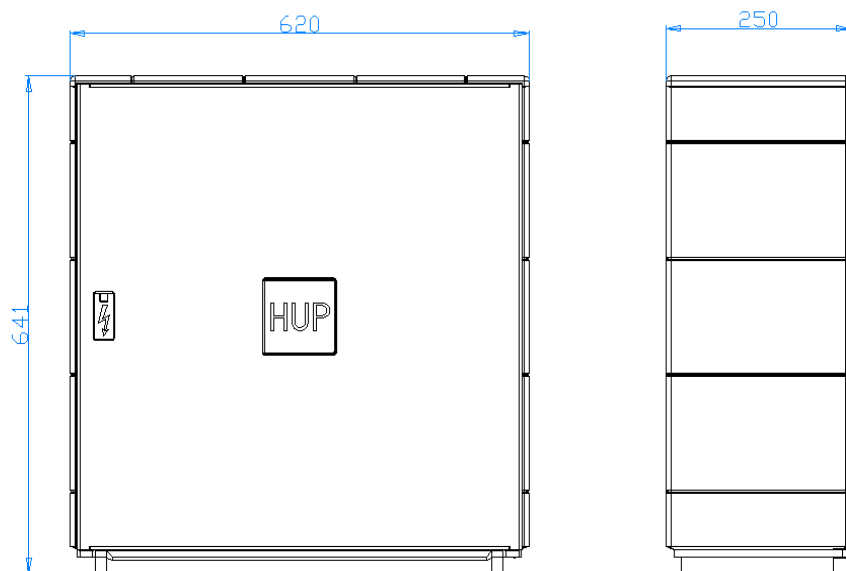

2x kulový uzávěr 1"
 regulátor Francel nebo Mesura
 flexi trubka/90 CATS-SK DN20, R1"(R $\frac{3}{4}$ " + fitinka) - G $\frac{3}{4}$ " sf s kolenem, **350mm**
 flexi trubka CATS-SK DN25, G1 $\frac{1}{4}$ " - R1", **600mm**

APZ/NV-7-C:

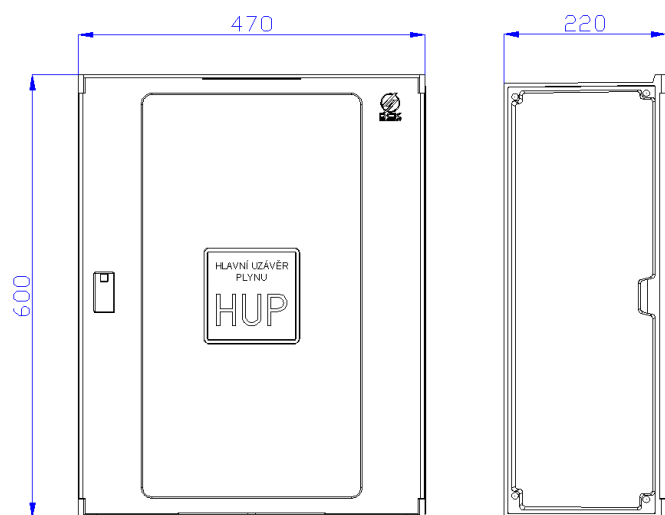

2x kulový uzávěr 1"
 regulátor Francel nebo Mesura
 flexi trubka/90 CATS-SK DN20, R1"(R $\frac{3}{4}$ " + fitinka)-G $\frac{3}{4}$ "sf s kolenem, **350mm**
 flexi trubka CATS-SK DN25, G1 $\frac{1}{4}$ "-R1", **600mm**